

Trecho: AB—Ramal de ligação
 BC—Ramal de entrada embutido
 CD—Circuito alimentador embutido (ver item 4.5)
 DE—Circuito alimentador aéreo (ver item 4.5)
 B —Ponto de entrega

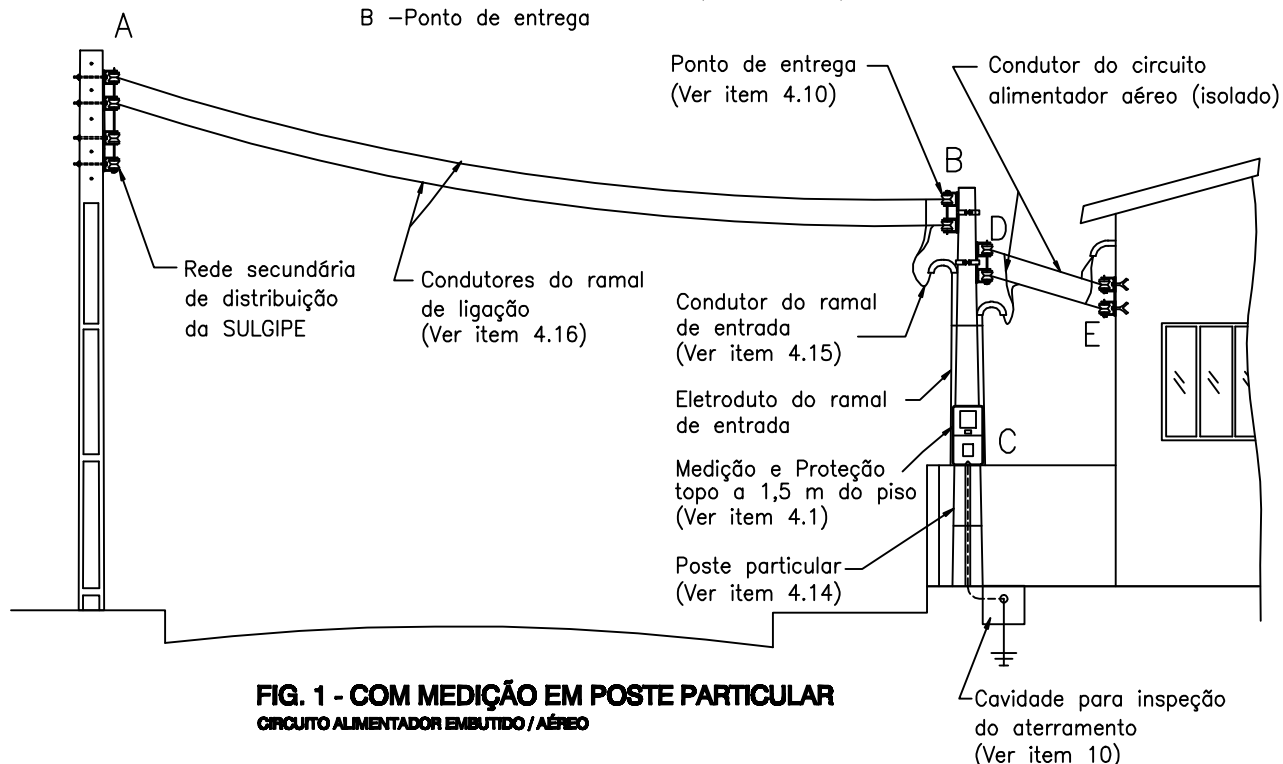


FIG. 1 - COM MEDIÇÃO EM POSTE PARTICULAR
CIRCUITO ALIMENTADOR EMBUTIDO / AÉREO

Trecho: AB—Ramal de ligação
 BC—Ramal de entrada embutido
 CD—Circuito alimentador embutido (ver item 4.5)
 B —Ponto de entrega

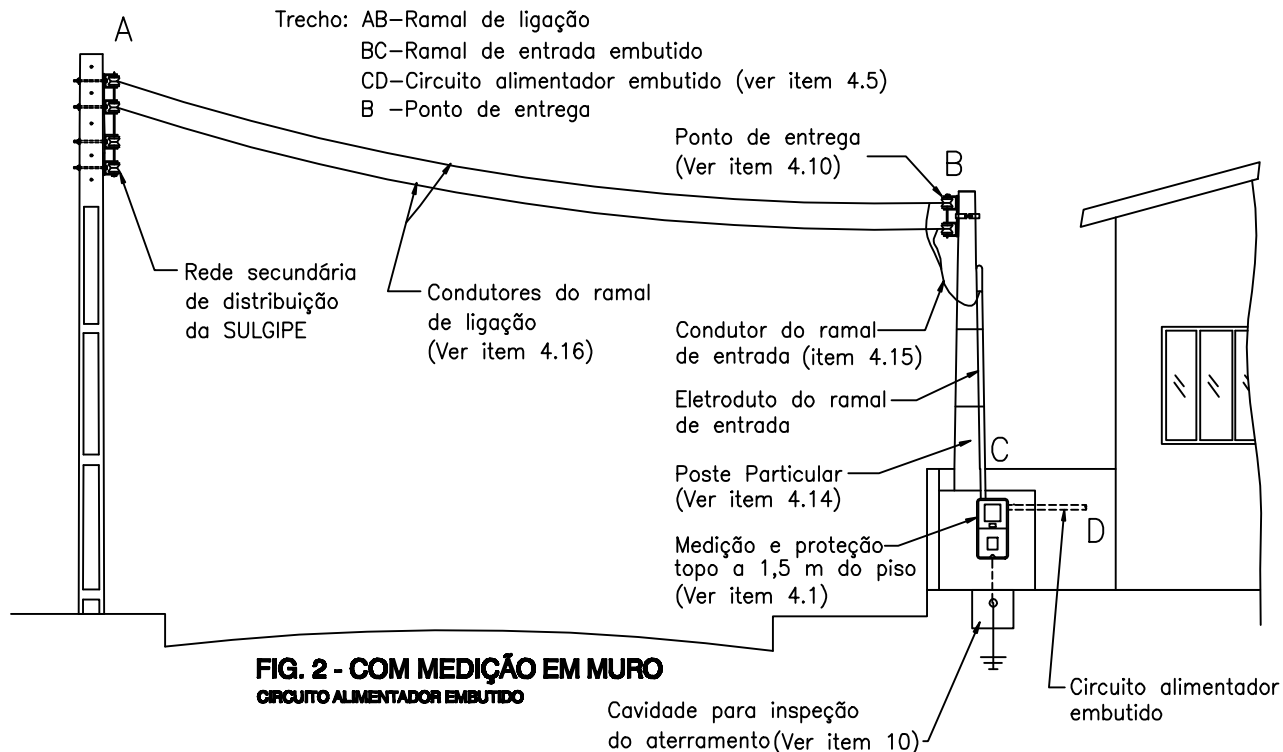


FIG. 2 - COM MEDIÇÃO EM MURO
CIRCUITO ALIMENTADOR EMBUTIDO

NOTA 1 - OS ITENS INDICADOS ENTRE PARENTESES CORRESPONDEM AOS CAPÍTULOS DESTA NORMA NTD-01.



COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE

NTD - 01 LIGAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS EM TENSÃO SECUNDÁRIA

DESENHO 1

COMPONENTES DA ENTRADA DE SERVIÇO